

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«РОСКОСМОС»



Акционерное общество
«Златоустовский
машиностроительный завод»
(АО «Златмаш»)

Парковый проезд, 1, г. Златоуст,
Челябинская область, 456227
Тел. (3513) 67-11-11. Факс (3513) 66-22-70
E-mail: info@zlatmash.ru
ОКПО 07554931, ОГРН 1097404000594
ИНН/КПП 7404052938/740401001

19.06.23 № 263/7263

На № _____ от _____

О корректировке проекта
актуализации схемы
теплоснабжения ЗГО

Руководителю
МКУ «УЖКХ»

А.Ю. Самохвалову

Таганайская ул., д. 1,
г. Златоуст, 456200

Уважаемый Андрей Юрьевич!

АО «Златмаш» с проектом актуализации схемы теплоснабжения Златоустовского городского округа, размещенным на сайте Златоустовского городского округа, ознакомлено.

В проекте обнаружены замечания (некоторые данные не соответствуют информации, предоставленной АО «Златмаш» в письме от 03.05.2023 №263/5370 с приложением 2. ТЭЦ, приложением 3. Котельные (ТЭЦ), приложением 5. ТСО, направленной на эл. почту: avs@mkyzgo.ru, zaryadoff_p@mail.ru):

Глава 1:

- стр. 12 суммарная присоединенная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зонах действия ТЭЦ АО «Златмаш» верное значение 206,79 Гкал/ч
- в таблице 2.5-1 (стр. 26) собственные и хозяйственные нужды верное значение 48,7 Гкал/ч
- в таблице 4.3-1 (стр. 96) подключенная нагрузка потребителей верное значение 206,79 Гкал/ч
- в таблице 6.2-1 (стр. 123) собственные нужды верное значение 48,7 Гкал/ч
- в таблице 6.2-2 (стр. 124) собственные нужды верное значение 22,5 Гкал/ч
- в таблице 6.2-3 (стр. 125) собственные нужды верное значение 26,2 Гкал/ч
- в таблице 8.2-2 (стр. 133) изменить часть данных (выработано тепловой энергии, собственные нужды ТЭЦ, удельные расходы топлива) в соответствии с предоставленной информацией.

Глава 4:

- в таблице 2-1 (стр. 6-7) изменить часть данных (собственные и хозяйственные нужды, потери тепловой мощности, потери теплоносителя, затраты

теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя) в соответствии с предоставленной информацией

Глава 6:

- в таблице 4-1 (стр. 13), таблице 5-1 (стр. 15), таблице 6-1 (стр. 19), таблице 7-1 (стр. 24), таблице 8-1 (стр. 41) изменить часть данных в соответствии с предоставленной информацией

Глава 7:


- в таблице 18-1 (стр. 46) подключенная нагрузка потребителей верное значение 206,79 Гкал/ч

- Приложение 1 (стр. 48) изменить часть данных (собственные и хозяйственные нужды, потери тепловой мощности, потери теплоносителя, затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя) в соответствии с предоставленной информацией.

- Приложение 2 (стр. 110) изменить часть данных (выработано тепловой энергии, собственные нужды ТЭЦ, потери в тепловых сетях) в соответствии с предоставленной информацией.

Прошу внести изменения в схему теплоснабжения.

С уважением,
Главный энергетик

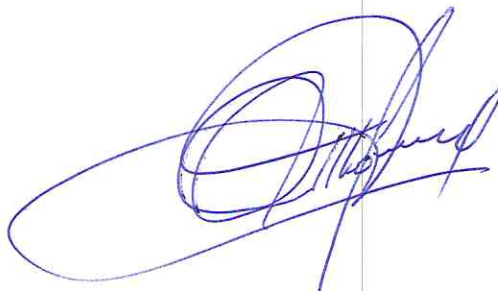

С.А. Тюрин

Поздеева Юлия Александровна
8 (3513) 67-11-11 (доб.56-73)
h2o.econom@mail.ru